




PLANTA QUARTA (BLOC A) +25.51
 CENTRE SUPLENIDOR DE SERRALLONGA 000.00.000
 SUPERFÍCIE SOSTRE OCUPAT 660.83 M²



PLANTA TERCERA (BLOC A) +22.45
 SUPERFÍCIE SOSTRE OCUPAT 660.83 M²

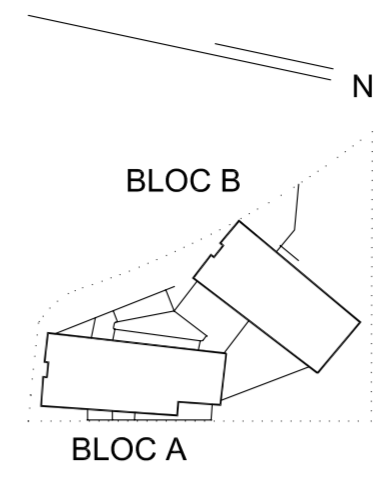

SIGNES CONVENCIONALS

-  BATERIA DE CENTRALITZADO DE COMPTADORS D'AIGUA S./, NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA
-  VALVULA DE RETENCO DE CLAPETA DE LLAUTO PRESSIO NOMINAL PN-16
-  FILTRE D'AIGUA DE MALLA
-  VALVULA ESFERICA PN-16 EN PERICO AMB TAPA DE FERRO FOS TIPUS UNE
-  VALVULA ESFERICA DE LLAUTO CROMAT PRESSIO NOMINAL PN-16 I VALVULA DE RETENCO PRESSIO NOMINAL PN-16
-  AIXETA DE PAS PER ENCASTAR DE LLAUTO CROMAT
-  PUNT DE CONSUM D'AIGUA FREDA
-  PUNT DE CONSUM D'AIGUA CALENTA
-  PUNT DE CONSUM D'AIGUA CALENTA I FREDA
-  TAP CEC DE PREVISIO DE RENTADORES
-  ABOCADOR
-  AIGUERA, MARCA I MODEL DETERMINATS A LA RESTA DE DOCUMENTACIO TECNICA
-  AIXETA ENCASTADA DE LLAUTO CROMAT I SORTIDA ROSCADA PER A RENTAVAIKELLES, MARCA ROCA, MODEL BRAVA
-  AIXETA ENCASTADA DE LLAUTO CROMAT I SORTIDA ROSCADA PER A RENTADORA, MARCA ROCA, MODEL BRAVA
-  DUTXA, MARCA ROCA, MODEL VICTORIA PLUS (AMB DUTXA TELEFON)
-  LAVABO, MARCA I MODEL DETERMINATS A LA RESTA DE DOCUMENTACIO TECNICA
-  WATER AMB VALVULA DE COLZE DE LLAUTO CROMAT I TUB FLEXIBLE DE CAUTXU I MALLA D'ACER
-  AIXETA DE PAS PER A USOS VARIS
-  CANONADA MUNTANT D'AIGUA
-  CANONADA D'AIGUA FREDA DE MULTICAPA PEX-AL-PEX SEGONS NORMA UNE 53.960 PN 10 BARS
-  CANONADA D'AIGUA CALENTA SANITARIA DE MULTICAPA PEX-AL-PEX SEGONS NORMA UNE 53.960 PN 10 BARS
-  CANONADA DE RETORN D'AIGUA CALENTA SANITARIA DE MULTICAPA PEX-AL-PEX SEGONS NORMA UNE 53.960 PN 10 BARS
-  SAFATA D'ACER CINCAT

- NOTES :
- 1.- INSTAL·LACIO DE LES CANONADES, EN PLANTA SOTERRANI: EN MUNTATGE VST, AILLADES. (ARMAFLEX AF DE 9 mm.) MUNTANTS VERTICALS: MUNTATGE SUPERFICIAL, AILLADES. (ARMAFLEX AF DE 9 mm.) MUNTANTS HORIZONTALS: MUNTATGE SUPERFICIAL PER FALSOS SOSTRES AMB AILLAMENT TIPUS ARMAFLEX AF DE 9 mm.
 - 2.- CRIFERIA AMB MANCOMANDAMENT, MARCA I MODEL DETERMINATS A LA RESTA DE DOCUMENTACIO TECNICA
 - 3.- CONEXIONS A LAVABOS I ACUMULADORS D'A.C.S.: AMB TUBS FLEXIBLES AMB MALLA D'ACER
 - 4.- CONEXIONS A SANITARI AMB VALVULA DE PAS DE COLZE CROMADA I TUB FLEXIBLE DE CAUTXU I MALLA D'ACER PRESSIO NOMINAL PN-16.
 - 5.- EN INSTAL·LACIONS NO ENCASTADES: UTILITZAR ABRAÇADORS ISOFONICS TIPUS DN-4109 AMB JUNTA D'EPDM.
 - 6.- LES INSTAL·LACIONS GENERALS COMUNITARIES EN MUNTATGE HORIZONTAL S'ESTENDRAN SOBRE SAFATES PERFORADES D'ACER CINTAT DE 400*100 PER A PERMETRE LA LLUIRE DILATACIO
 - 7.- LES AIXETES DE LAVABOS DELS LOCALS DE PUBLICA CONCURRENCIA SERAN DE TIPUS TEMPORITZAT

IF 2.4.1

VISAT

projecte:	projecte bàsic edif·lci d'equipaments Parc Central.	ref.	1078	data	Setembre 2007
situació:	c/ Leonardo da Vinci 79-81 i c/ Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	escala	1/100	escala	A3
documentació	BLOC A. Plantes tercera i quarta Instal·lacio de fontaneria		1/100		1/200
SAUQUET arquitectes i associats SL: X. Sauquet arquitecte R. Sauquet arquitecte		PROPIETAT:			
G. Bosch arquitecte associat					
MODIFICACIONS data Maig 2009 Revisat					
		 HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA			